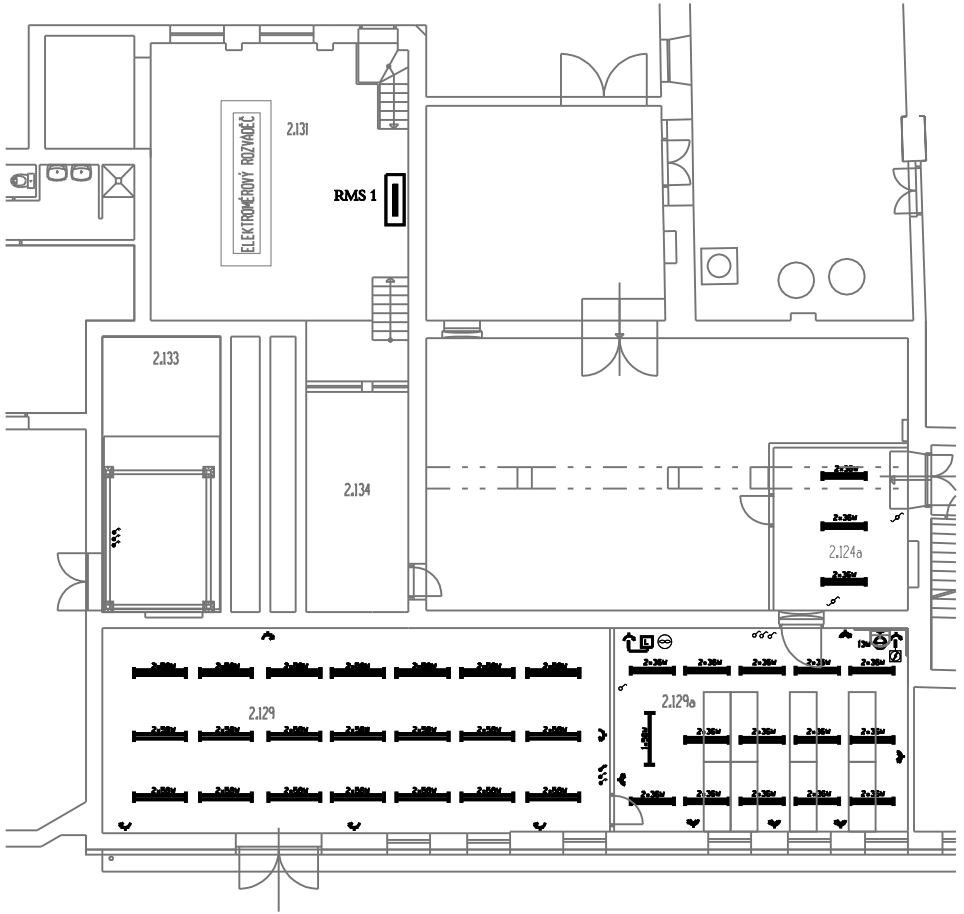

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE,400/230V,50Hz/TN-S
OCHRANA PŘED N.D.N. DLE ČSN 33 200-4-41,ed.2:
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

Označ.	Název	m²	Osvětlení (Lx) ČSN EN 12-464-1	Vnější vlivy ČSN 332000-3
2.124a	PŘEDSÍŇ	18,60	160	NORM.
2.129	DÍLNA CNC	82,00	500	BE2
2.129a	UČEBNA	46,60	500	NORM.
2.131	ELEKTRROROZVODNA	69,90	STÁV.	NORM.
2.133	TECHNOL. STROJOVNA	23,30	200	BE2
2.134	ROZVODNA TEPLA	17,50	STÁV.	NORM.

LEGENDA

VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. JAN[illegible]ACHOPULOS	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING ZDENĚK MÁDLE	VYPRACOVAL: ING ZDENĚK MÁDLE	Č. ZAKÁZKY: 0108/19
MÍSTO STAVBY: HRADEC KRÁLOVÉ - Brněnská č.p. 287, MORAVSKÉ PŘEDMĚSTÍ			
STAVEBNÍK: SUPŠ HNN, 17. LISTOPADU, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ			
STAVBA: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ "CENTRUM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ DŘEVA" STAVEBNÍ ÚPRAVY DÍLNY A UČEBNY CNC		FORMÁT: 2xA4	Č. PARÉ
		DATUM: 04.2019	
		STUPEŇ: DSP + VDS	
		MĚŘÍTKO: 1 : 100	
ODDÍL: PŮDORYS 1.N.P. - elektroinstalace		ČÁST DOK.: F.1.4.7	OBJEKT: SO 01
			Č. VÝKRESU: 2.1

ADONIS PROJEKT spol. s r.o. Jana Štěpána, Hradec Králové
tel.: +420 494 948 365
E: ADONIS@