


### LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1 – PLYNOVÝ ZASOBNIK TUV
- 2 – CÍRKOVAČNÍ ČERPADLO
- 3 – MEMBRANOVÁ NADoba

### LEGENDA POTRUBÍ

- KANALIZACE
- STUPEŇ VODA
- TERČÁ VODA
- CIRKULACE

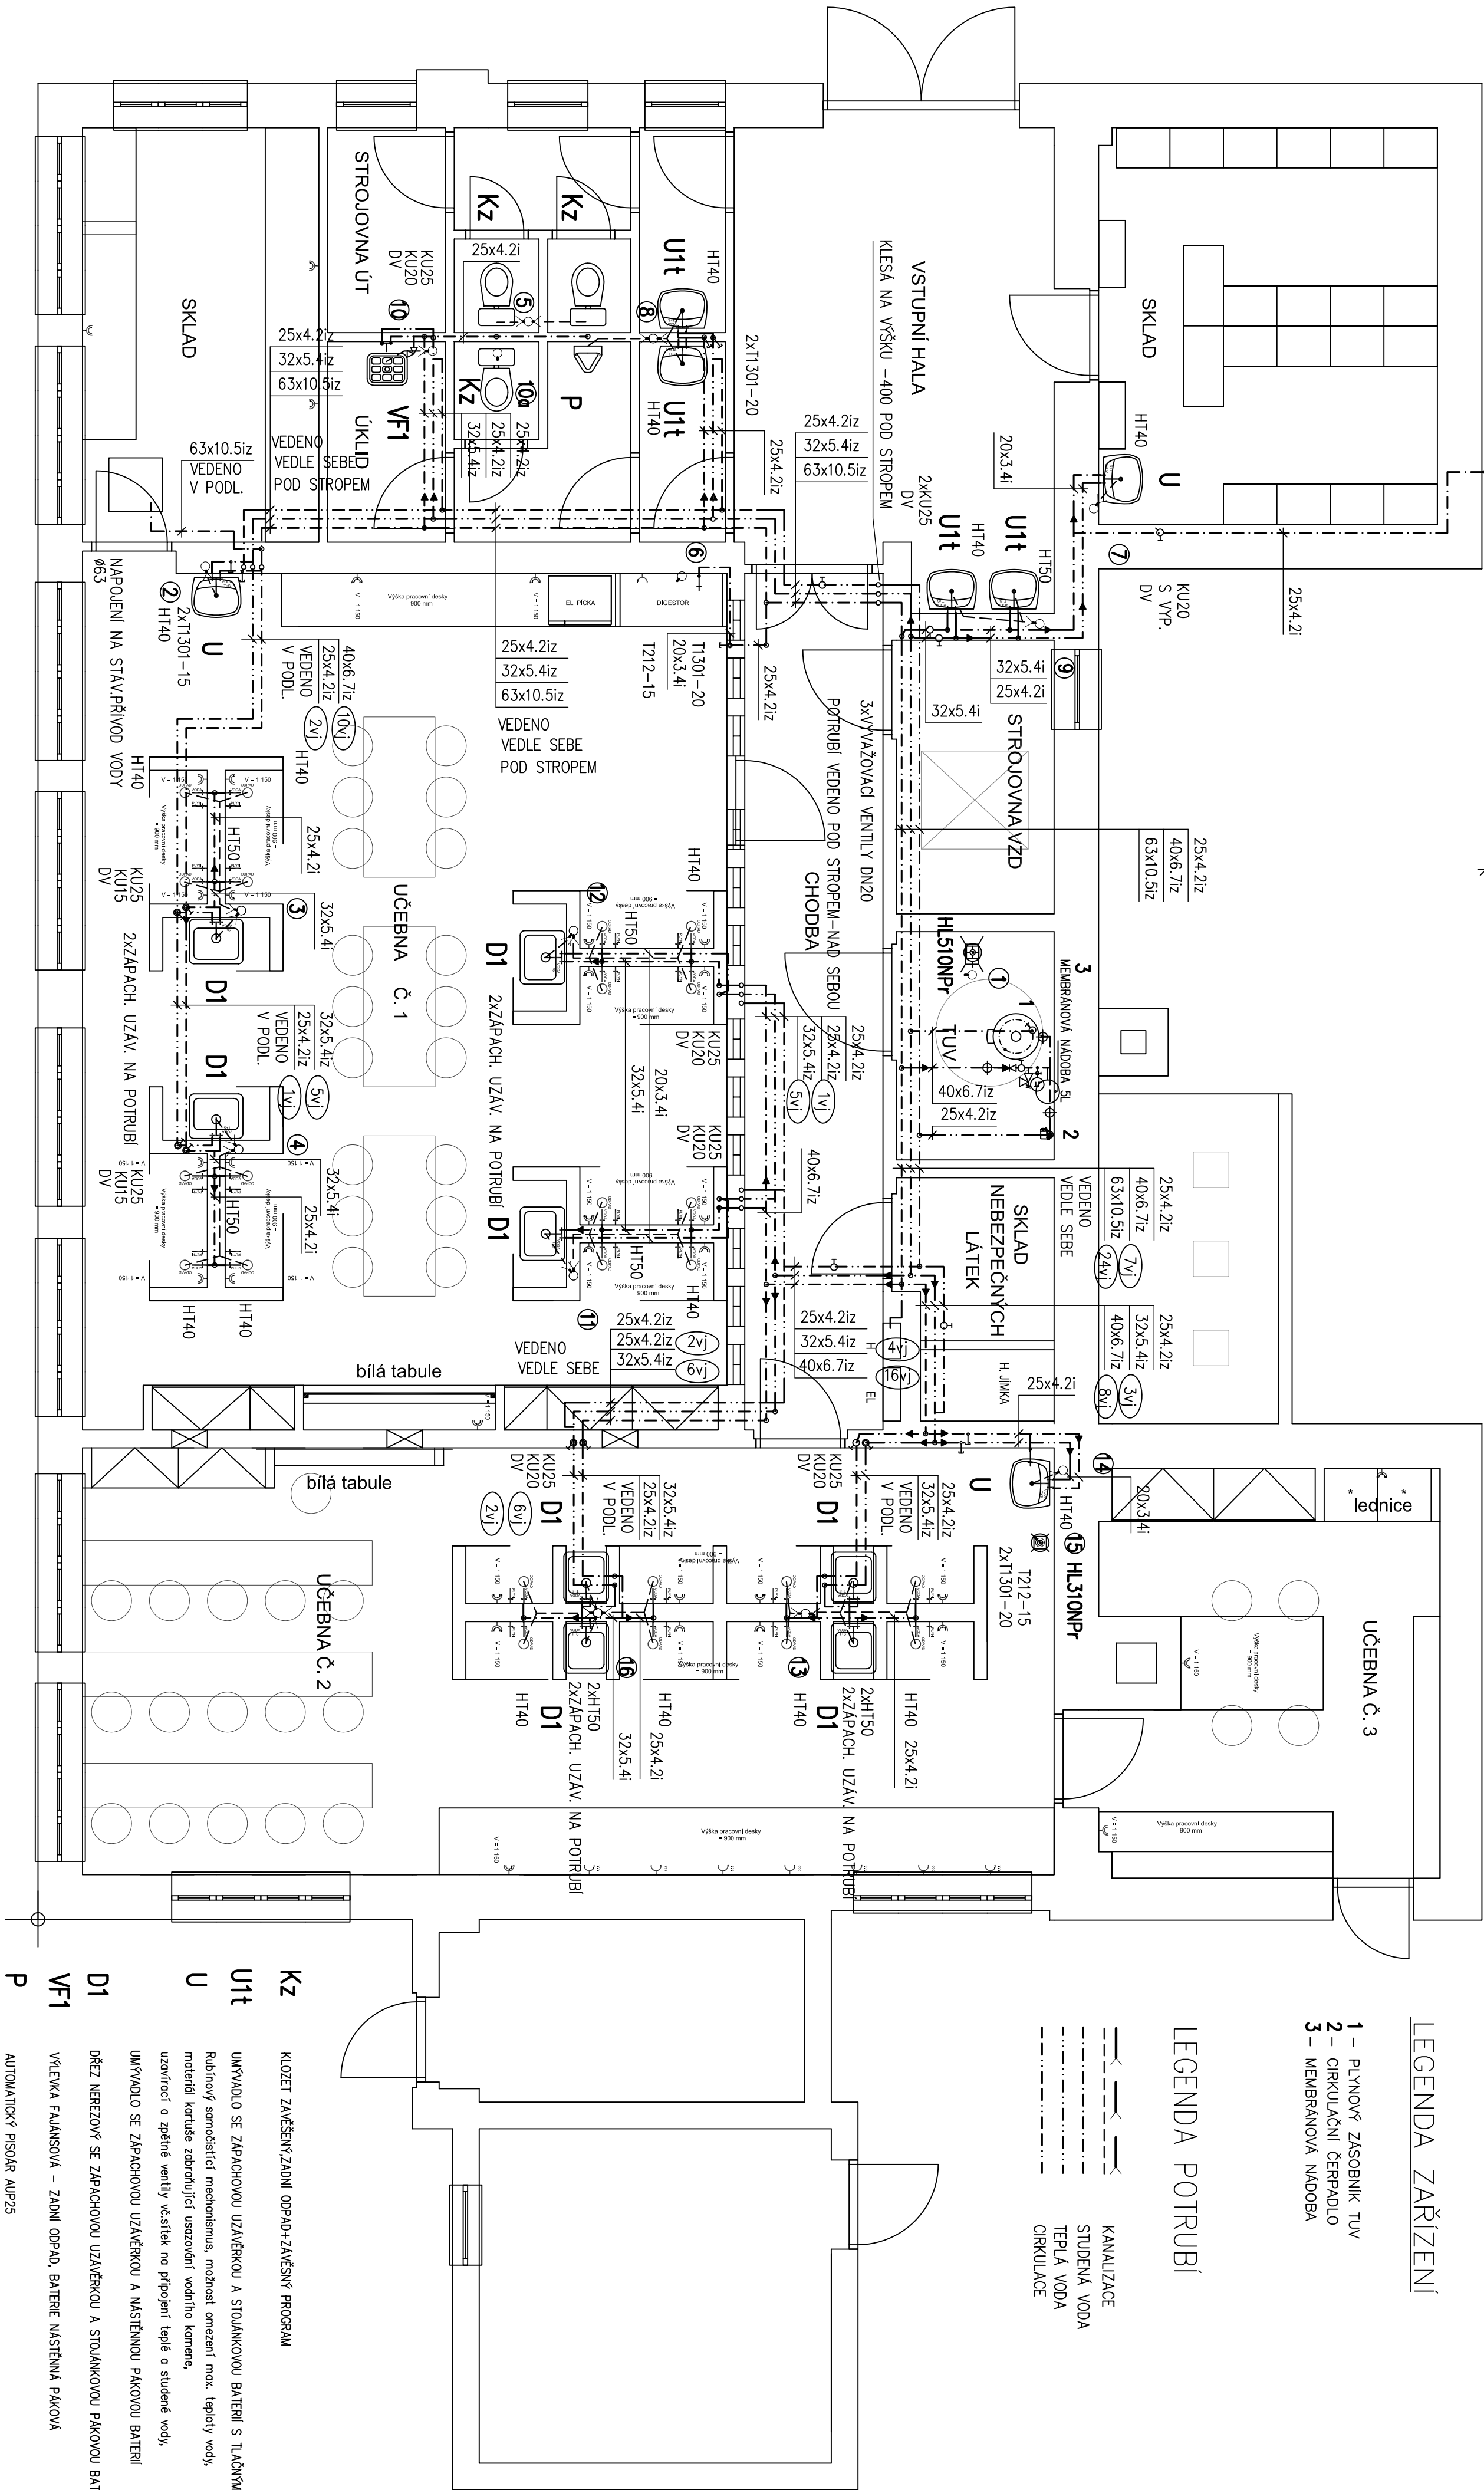

KÚZET ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍHO OPRAVY ZAŘÍZENÍ

UMÍSTĚNÍ SE ZAPACHOVOU UZÁVĚROU A STUJENKOU VZDĚLÁVACÍHO KURZU  
Různý typ sanitárního zařízení, možnost omezení max. teploty vody,  
materiál keramika, keramika, keramika, keramika, keramika, keramika,  
uzavírání o zpětné ventily, keramika, keramika, keramika, keramika, keramika,

UMÍSTĚNÍ SE ZAPACHOVOU UZÁVĚROU A NASTAVENOU PAKOVACÍ BATERIÍ

DRŽET NEROVNÝ SE ZAPACHOVOU UZÁVĚROU A STUJENKOU VZDĚLÁVACÍHO KURZU

VÝKONA PAKOVACÍ – ZÁKLADNÍ OPRAVY BATERIE NASTAVENÁ PAKOVACÍ

AUTOMATICKÝ PISOAR AUP25

(odpověď D50 = 40mm, voda o tlaku=650mm)

ZAC1/20 NÁPĚVČÍ ZPRŮVODNĚNÍ PRO PISOAR

HD25 STAVBAČÍ HYDRAUNTIVÁ SÍŤ S NESTUJACÍMÍ HODNĚNÍM 20m

PROJEKT ZDRAVOTNÍ TECHNIKA		HRADEC KRÁLOVSKÝ	
VYPRACOVAN	Olga Krouželová	ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVSKÝ	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Milan Havlíček	SPOLUPRÁCEJÍCÍ INŽENÝR	
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Ing. arch. Michal Čapek	500 03 HRADEC KRÁLOVSKÝ	
INVESTOR	SOŠ veterinární Hradec Králové - Kůlny	DĚL ZKÁZKY	
STAVBA		57/21/15/0	
REKONSTRUKCE LABORATORIA		DPS	
SOŠ veterinární v Hradci Králové		05/2010	
NÁZEV VÝKRESU		TOMÁŠ A4	
1.NP		1 : 50	
Č. VÝKRESU		F.	
ZT.04		ZT.04	