


DETAIL REGULAČNÍ ŘADY

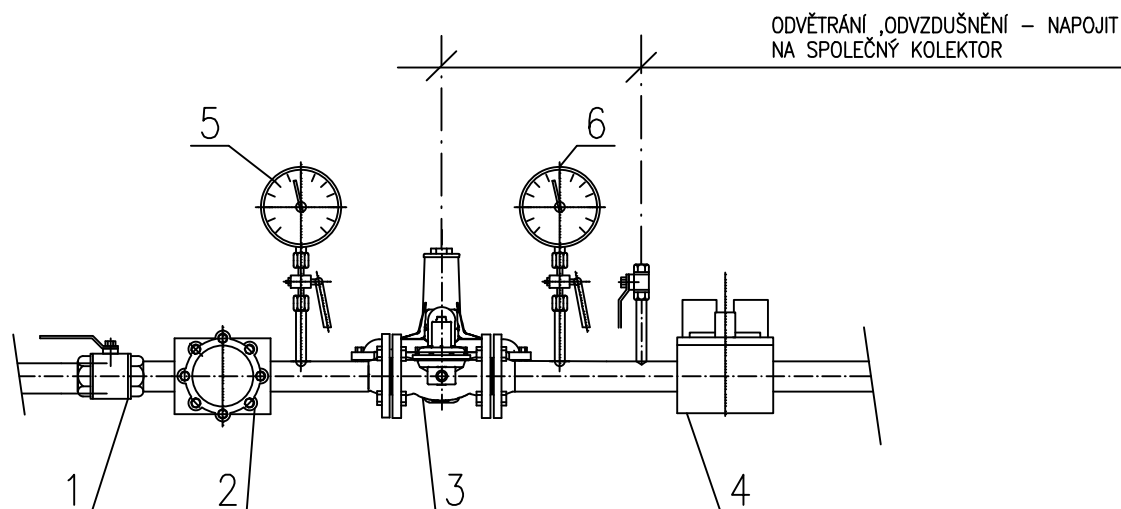

LEGENDA :

- 1 UZÁVĚR KOTLE, KOHOUT KULOVÝ
- 2 FILTR PLYNOVÝ
- 3 REGULÁTOR TLAKU, VSTUP 300 kPa
- 4 MULTIBLOK
- 5 MANOMETR , ROZSAH 0-600 kPa
- 6 MANOMETR, ROZSAH DLE NASTAVENÍ PRO HOŘÁK

POZNÁMKA :

REGULAČNÍ ŘADA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY KOTLE. NASTAVENÍ REGULÁTORU BUDE PROVEDENO DODAVATELEM KOTLE PODLE POŽADAVKU PŘETLAKU PLYNU PRO HOŘÁK.

VEDOUČÍ PROJEKTANT: Ing. Lukáš Bukovský	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Svoboda	ENERGIS <i>Energetické stavby</i> <i>Výrobce předávacích stanic EGS</i>
VÝKRES NAVRHL: Ing. Petr Svoboda	SCHVÁLIL: Ing. Dita Doležalová	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ENERGIS 92 s.r.o., Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové		
PROJEKTANT PROFESE:		
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové		
STAVBA: EKOLOGIZACE ZDROJE VYTÁPĚNÍ V NEMOCNICI NOVÝ BYDŽOV	STUPEŇ: DSP	
MÍSTO STAVBY: Nemocnice Nový Bydžov	DATUM: 02/2010	
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 100 - KOTELNA	MĚŘÍTKO: 1:15	
PROVOZNÍ SOUBOR: PS 100/4 - PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ KOTELNY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 188-09	
OBSAH VÝKRESU: Detail regulační řady	ARCHIVNÍ ČÍSLO: 10-445-05	