



PUDORYS

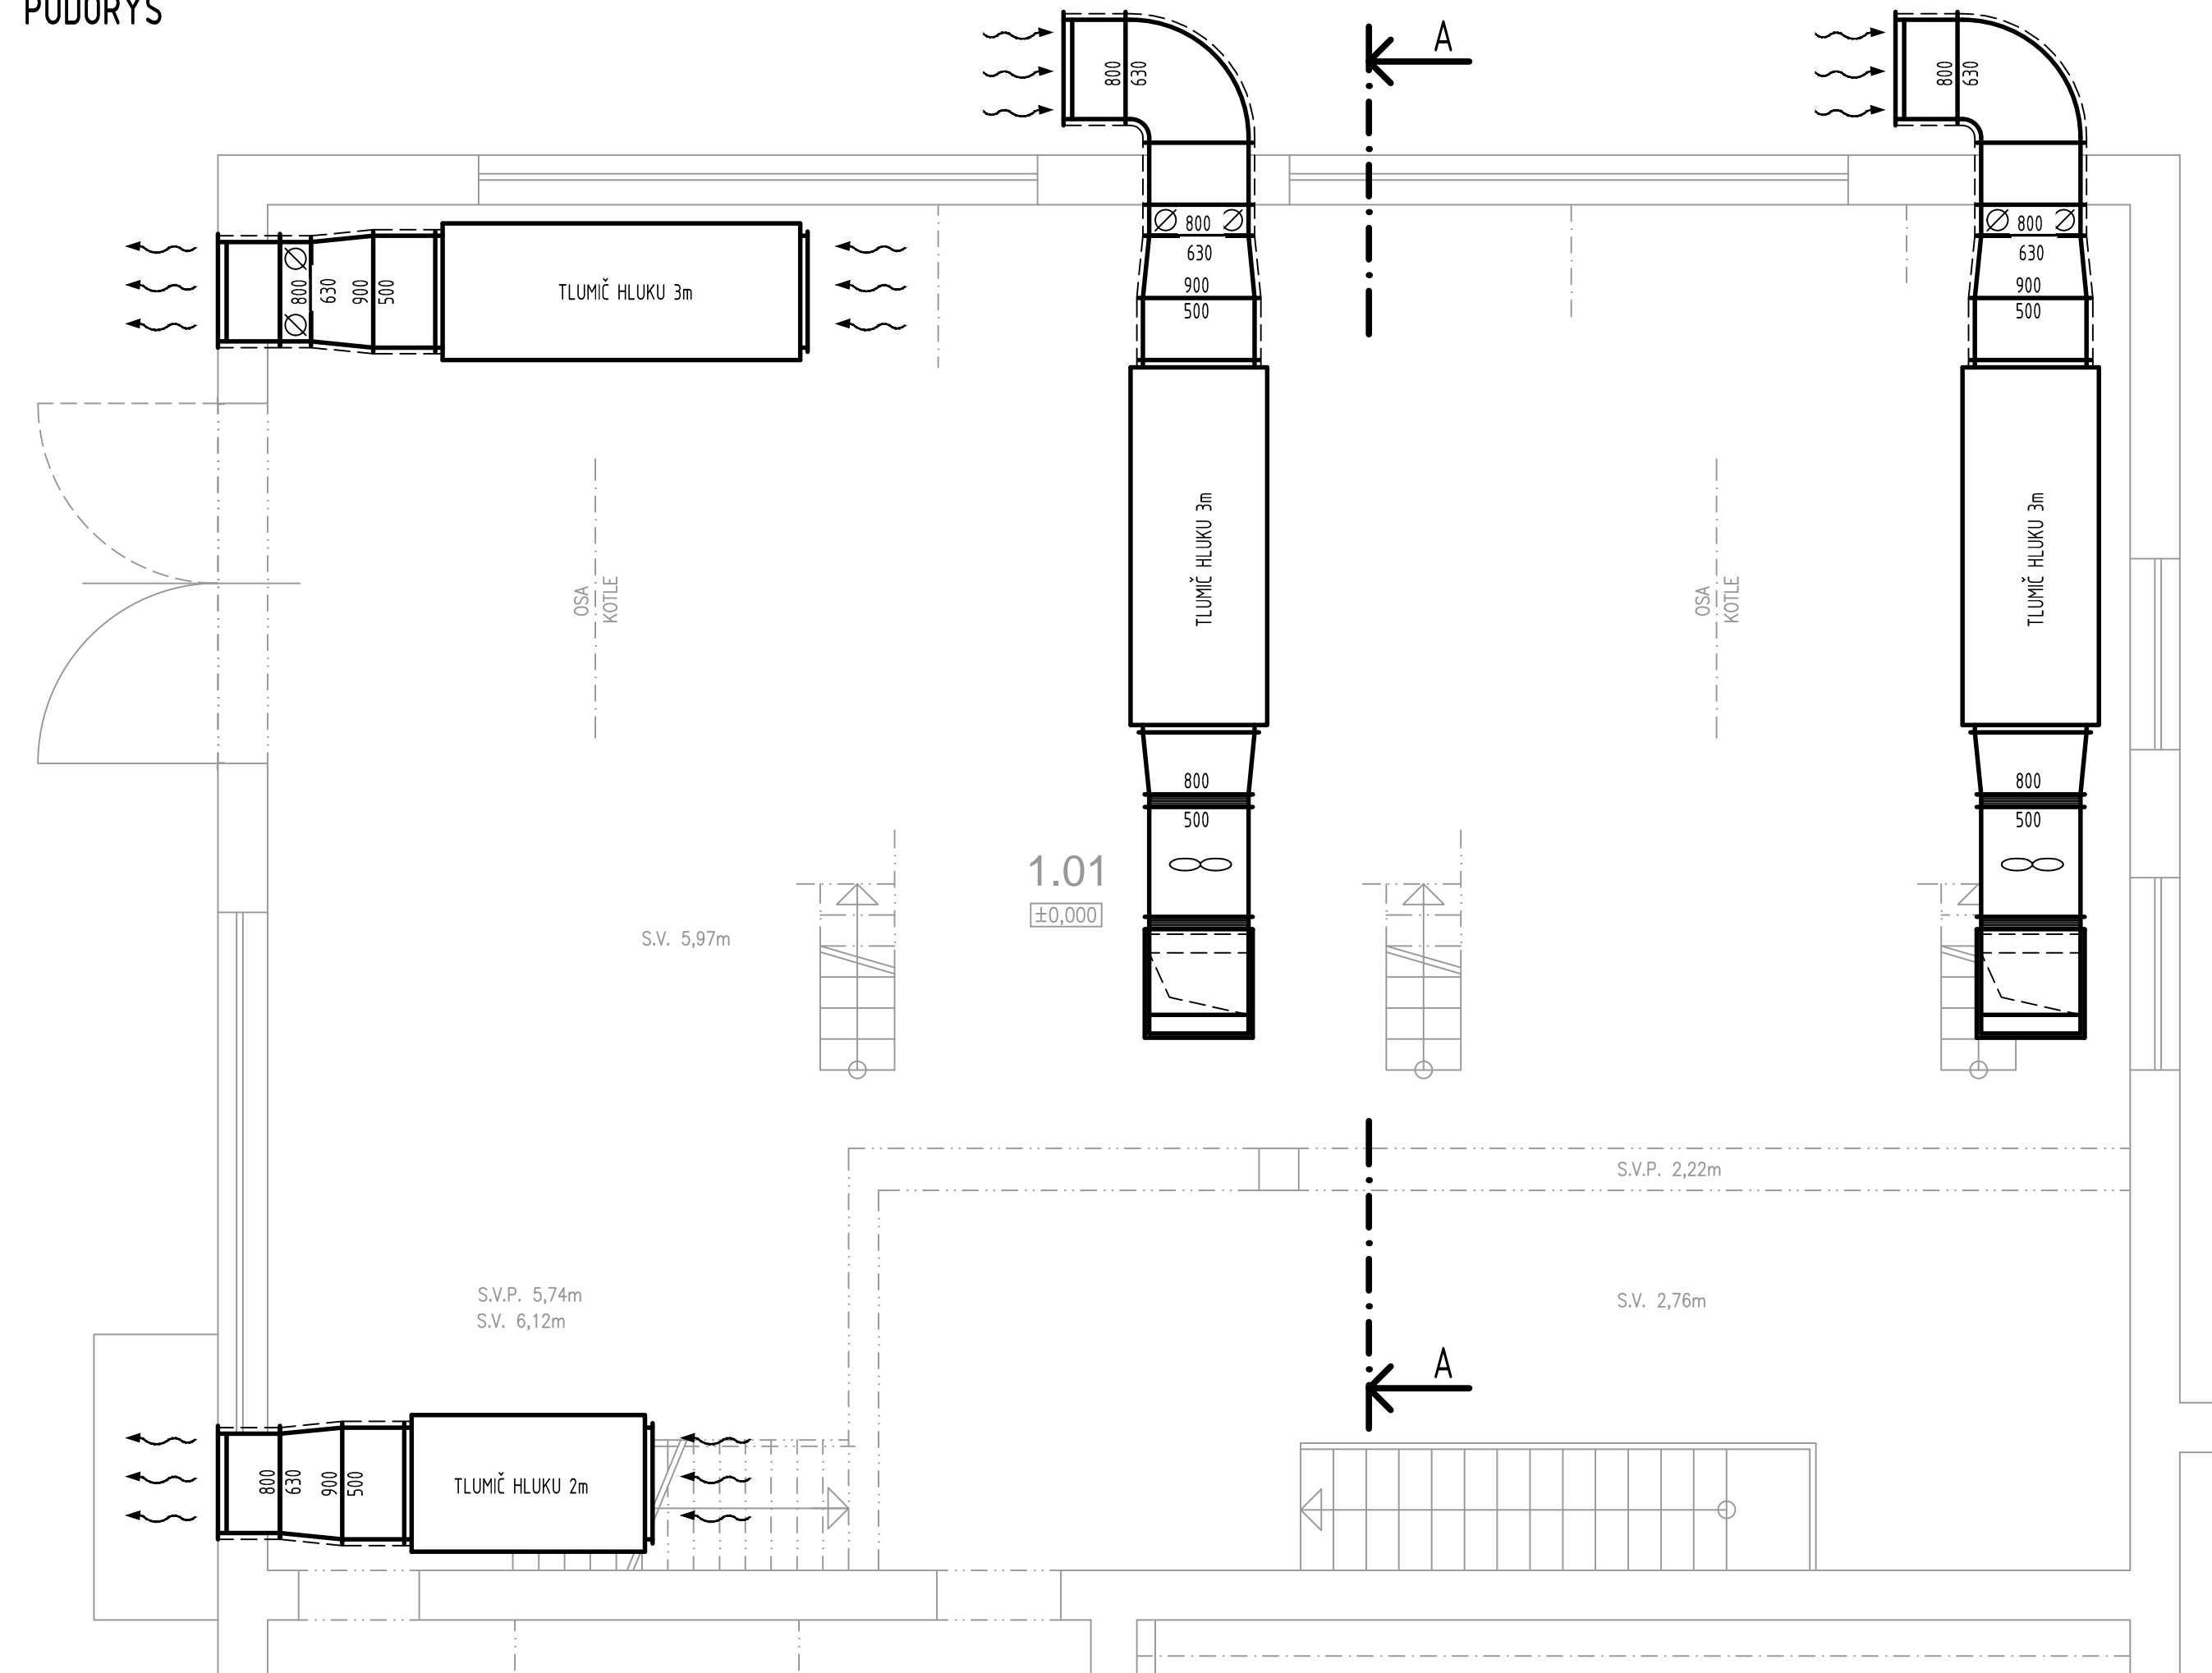


ŘEZ A-A

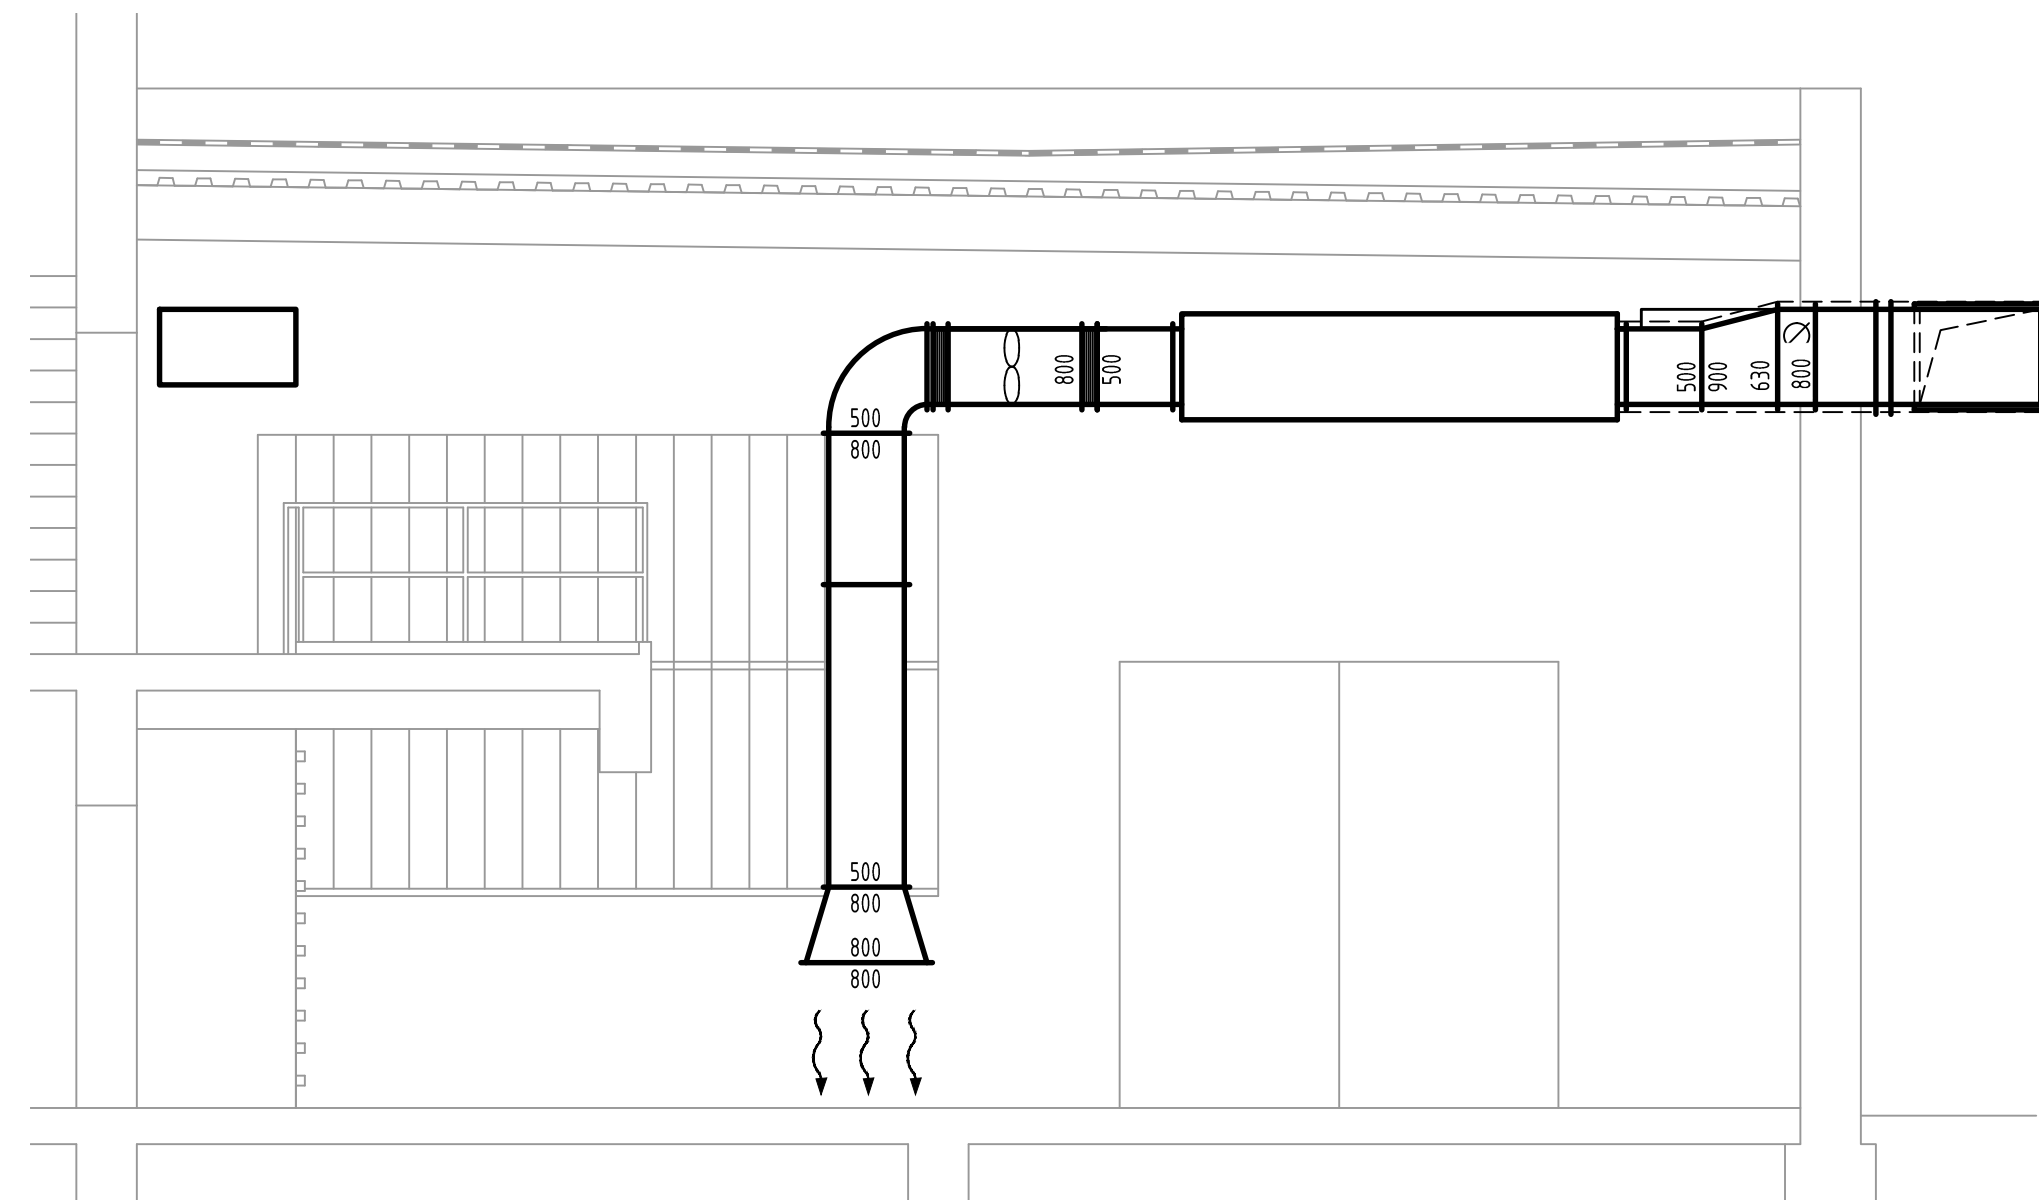

LEGENDA VZT

TRVALÉ VĚTRÁNÍ:	500m³/hod (výměna 0,5/hod)
SPALOVACÍ VZDUCH:	2200m³/hod
LETNÍ CHLADICÍ VZDUCH:	8640m³/hod

ZMĚNA:	DATUM:	POPIS:	NAVRHL:

VEDOUCÍ PROJEKTANT:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		 Energetické stavby Výrobce předávacích stanic EGS
Ing. Lukáš Bukovský		Ing. Lukáš Bukovský		
VÝKRES NAVRHL:		SCHVÁLIL:		
Ing. Šárka Hlínová		Ing. Dita Doležalová		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ENERGIS 92 s.r.o., Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové				
PROJEKTANT PROFESE:				
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové				
STAVBA:		EKOLOGIZACE ZDROJE VYTÁPĚNÍ V NEMOCNICI NOVÝ BYDŽOV		STUPEŇ: DSP
MÍSTO STAVBY:		Nemocnice Nový Bydžov		DATUM: 05/2010
STAVEBNÍ OBJEKT:		SO 100 - KOTELNA		MĚŘÍTKO: 1:50
PROVOZNÍ SOUBOR:		PS 100/5 - VZDUCHOTECHNIKA		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 188-09
OBSAH VÝKRESU:				ARCHIVNÍ ČÍSLO:
PŮDORYS A ŘEZ A-A - VZDUCHOTECHNIKA				18809-2-39