
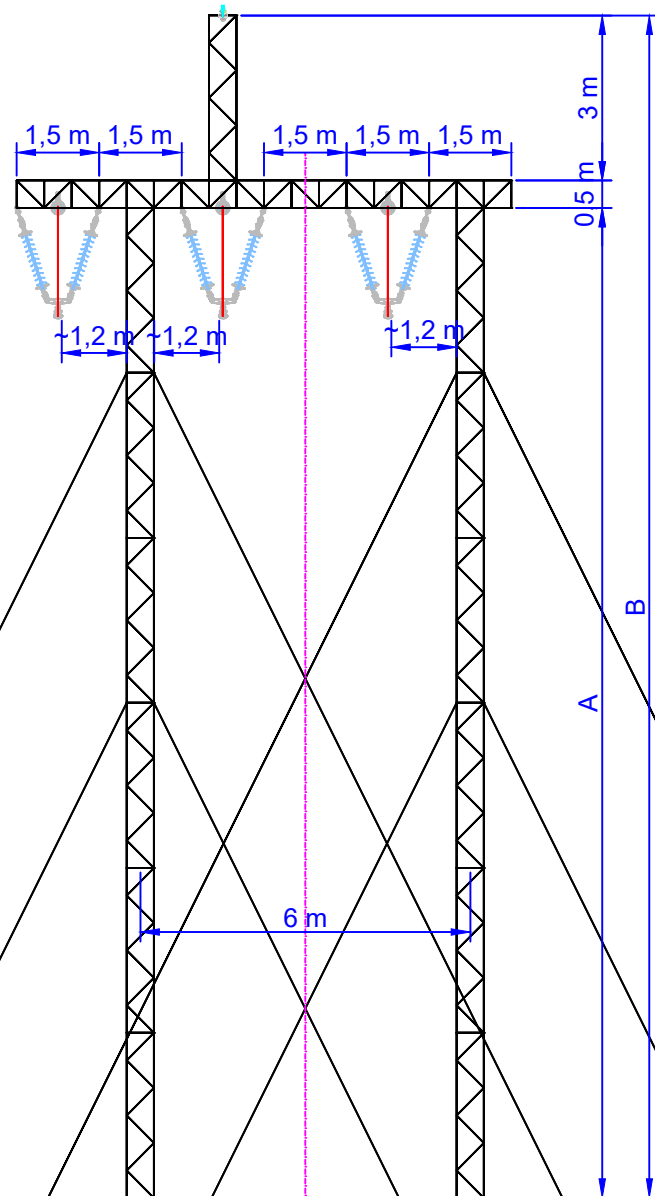



1x KZL AL3/A20SA 177/49 48 SM
 ø20,10 mm


3x FV 184-AL1/30-ST1A
 ø19,00 mm

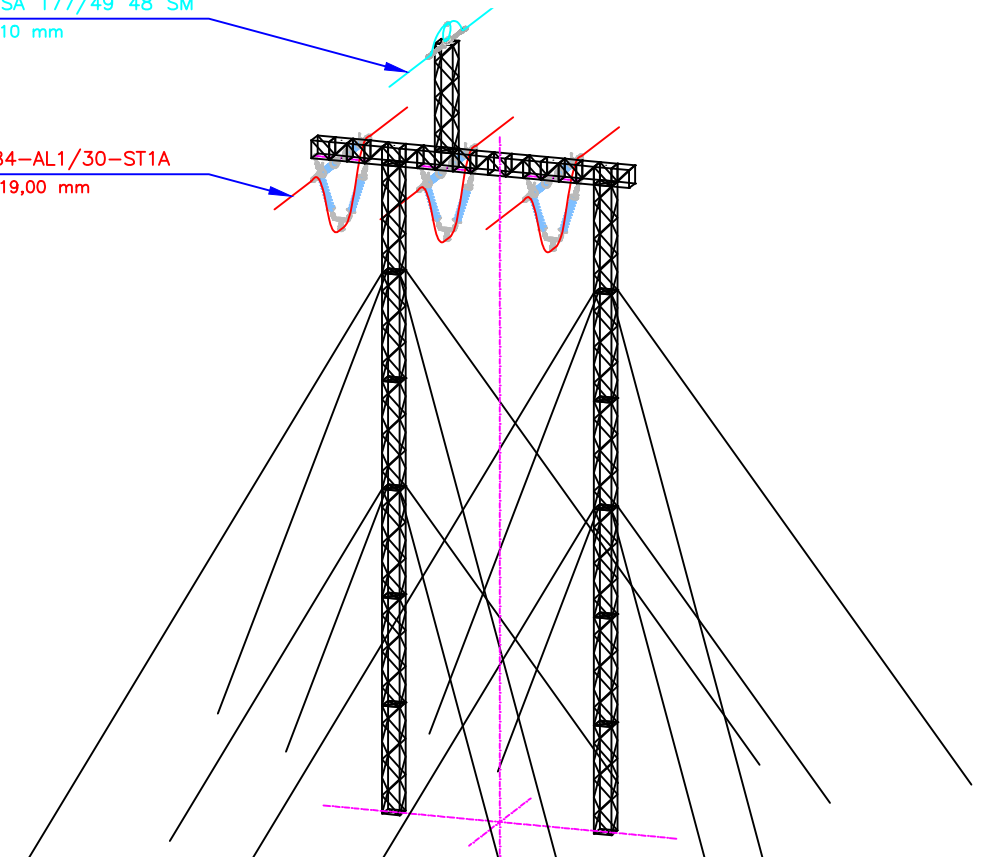

TYP DVOUDŘÍKU	ČÍSLO SŽOŽÁRU	ROZMĚR (m)		POČET SŽOŽÁRŮ
		A	B	
RV13,5	K1, K2	13,5	17,0	2



Číslo stavby: IZ-12-2002626

Stupeň projektové dokumentace: DÚR	Formát výkresu: A3	Název zakázky Hradec Králové, V1981/82, PB13 přel. SD401		
	Označení vedení: V1981/1982	Autor: Deleut	MWFtko: -	
	Název výkresu: Dočasná stavba NPT - náhradní přenosová trasa pro vedení 110 kV D.4 Výkresy stožárů NPT - Kotevní Dvoudřík	Dotum: 02/2024	Lišt: 1/1	
				Číslo výkresu: TE24-V3 024

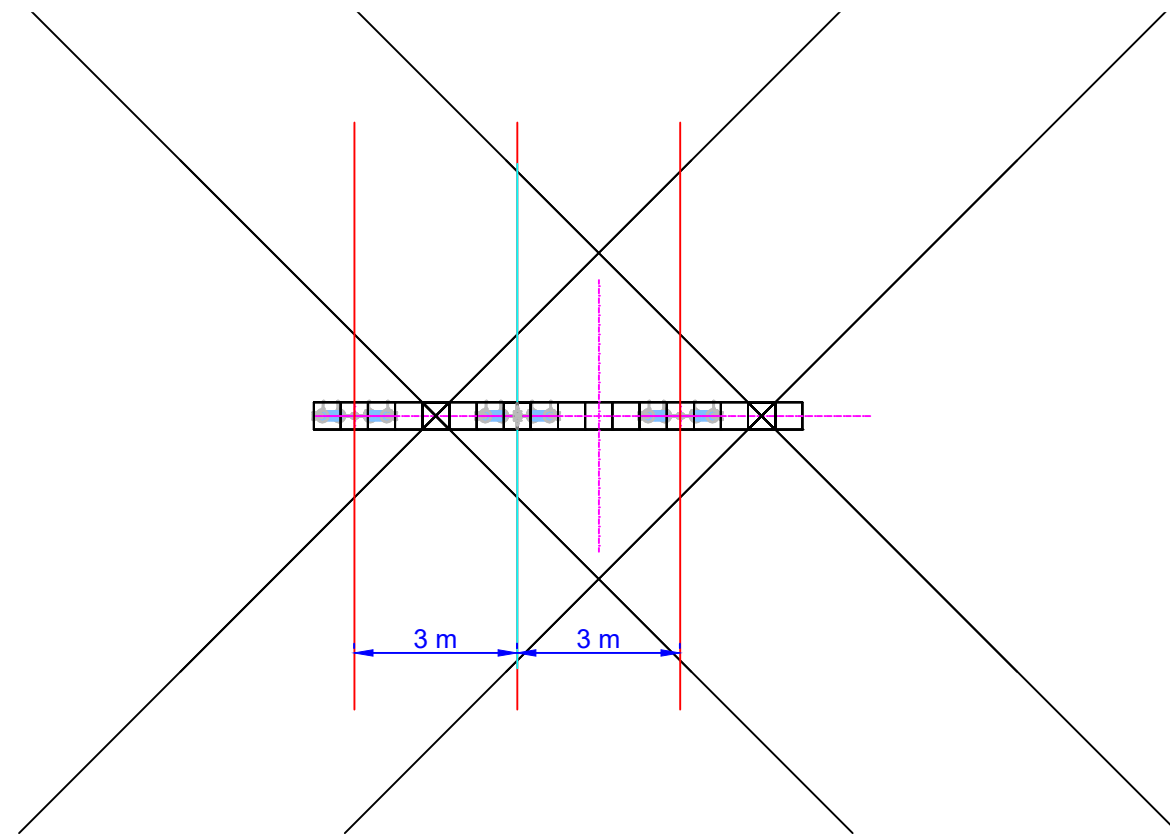

1x KZL AL3/A20SA 177/49 48 SM
 ø20,10 mm

3x FV 184-AL1/30-ST1A
 ø19,00 mm

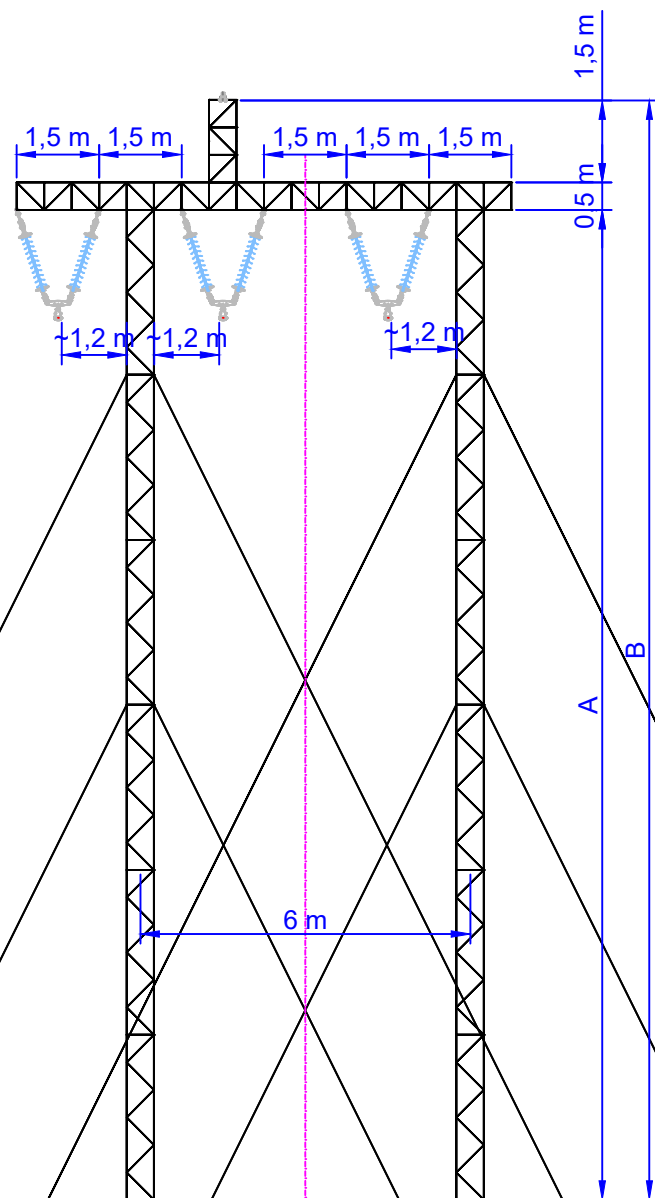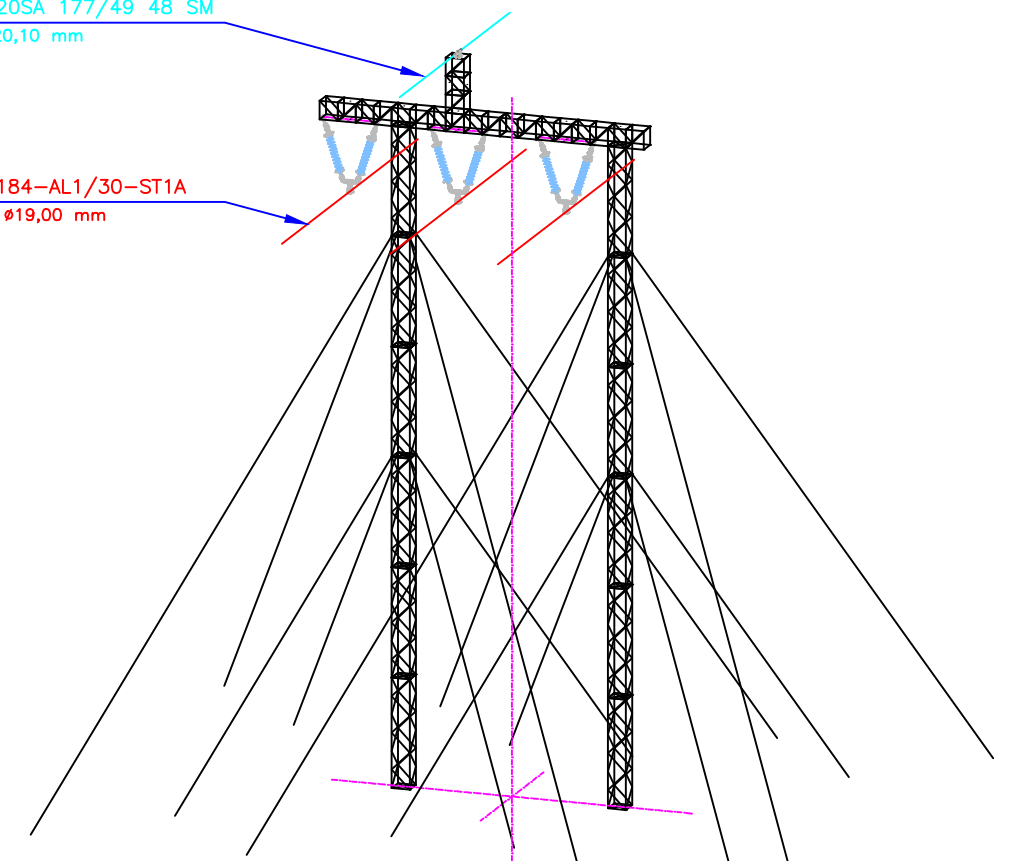

TYP DVOUDŘÍKU	ČÍSLO STOŽÁRU	ROZMĚR (m)		POČET STOŽÁRŮ
		A	B	
N16,5	N1, N2, N5	16,5	18,5	3
N19,5	N3	19,5	21,5	1
N13,5	N4	13,5	15,5	1

Stupeň projektové dokumentace: DÚR		Formát výkresu: A3	Název zakázky: Hradec Králové, V1981/82, PB13 přel. SD401	
Označení vedení: V1981/1982		Autor: Deleut	MWFtko: -	Číslo stavby: IZ-12-2002626
Název výkresu: Dočasná stavba NPT - náhradní přenosová trasa pro vedení 110 kV D.4 Výkresy stožárů NPT - Nosný Dvoudřík		Dotum: 02/2024	Lič: 1/1	Číslo výkresu: TE24-V3 025